



ЗАО «ПО «Спецавтоматика»



## **Капилляр**

**Этикетка ДАЭ 100.466.000 ЭТ**

### **1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

1.1 Капилляр предназначен для скрытой установки воздухозаборных труб аспирационной системы или для забора воздуха из замкнутого объема (например, серверный шкаф, шкафы автоматики).

### **2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

2.1 В комплект поставки входят:

- Этикетка ДАЭ 100.466.000 ЭТ - 1 шт.;
- Хомут - 1 шт.;
- Муфта - 2 шт.;
- Держатель - 1 шт.;
- Насадка - 1 шт.;
- Гибкая трубка – 1,5 м.

### **3 МОНТАЖ КАПИЛЛЯРА**

3.1 Монтаж капилляра на подвесной потолок и на стенку шкафа показан на рисунках ниже.

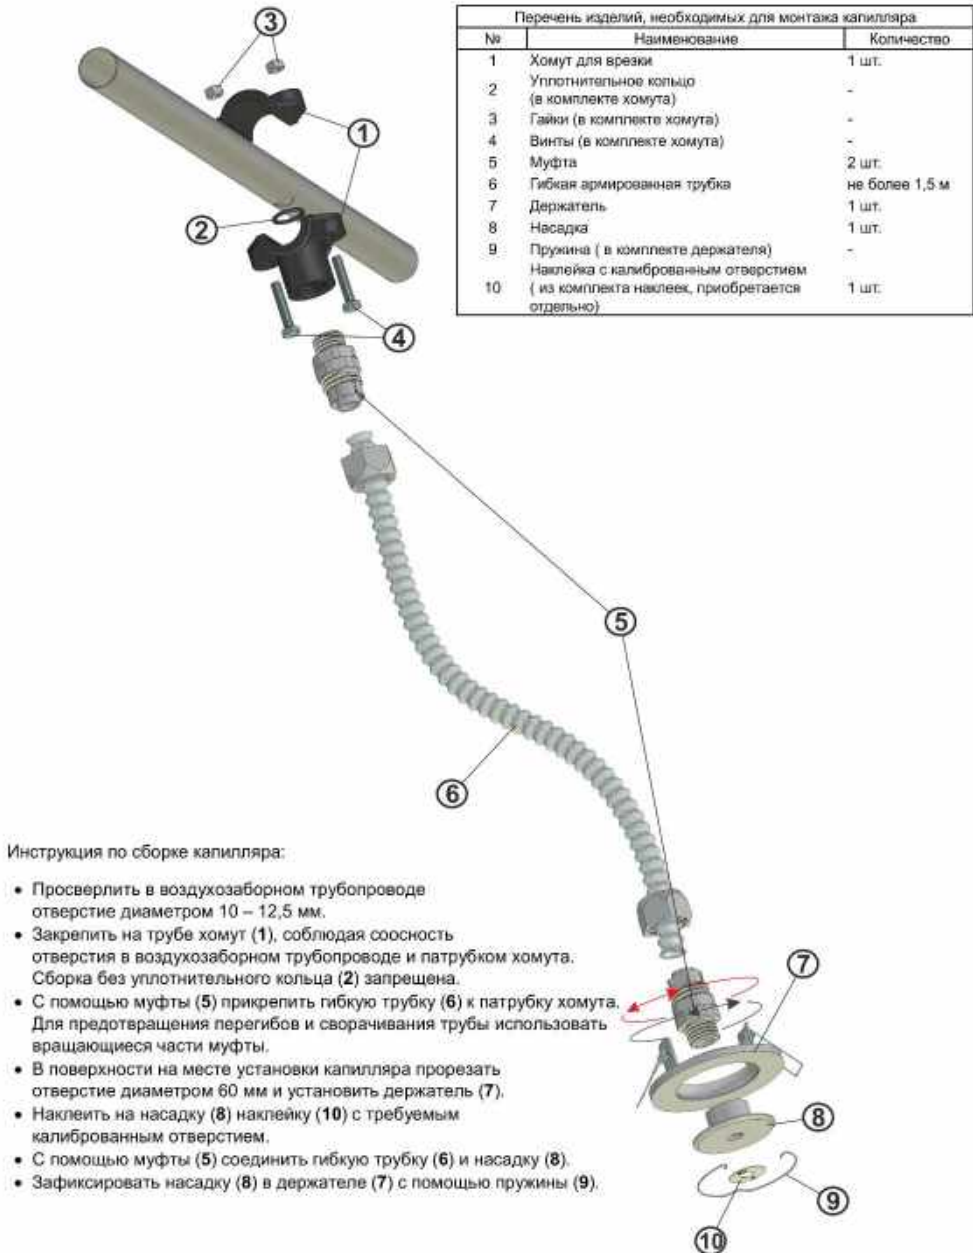


Рисунок 1 - Монтаж капилляра в подвесном потолке

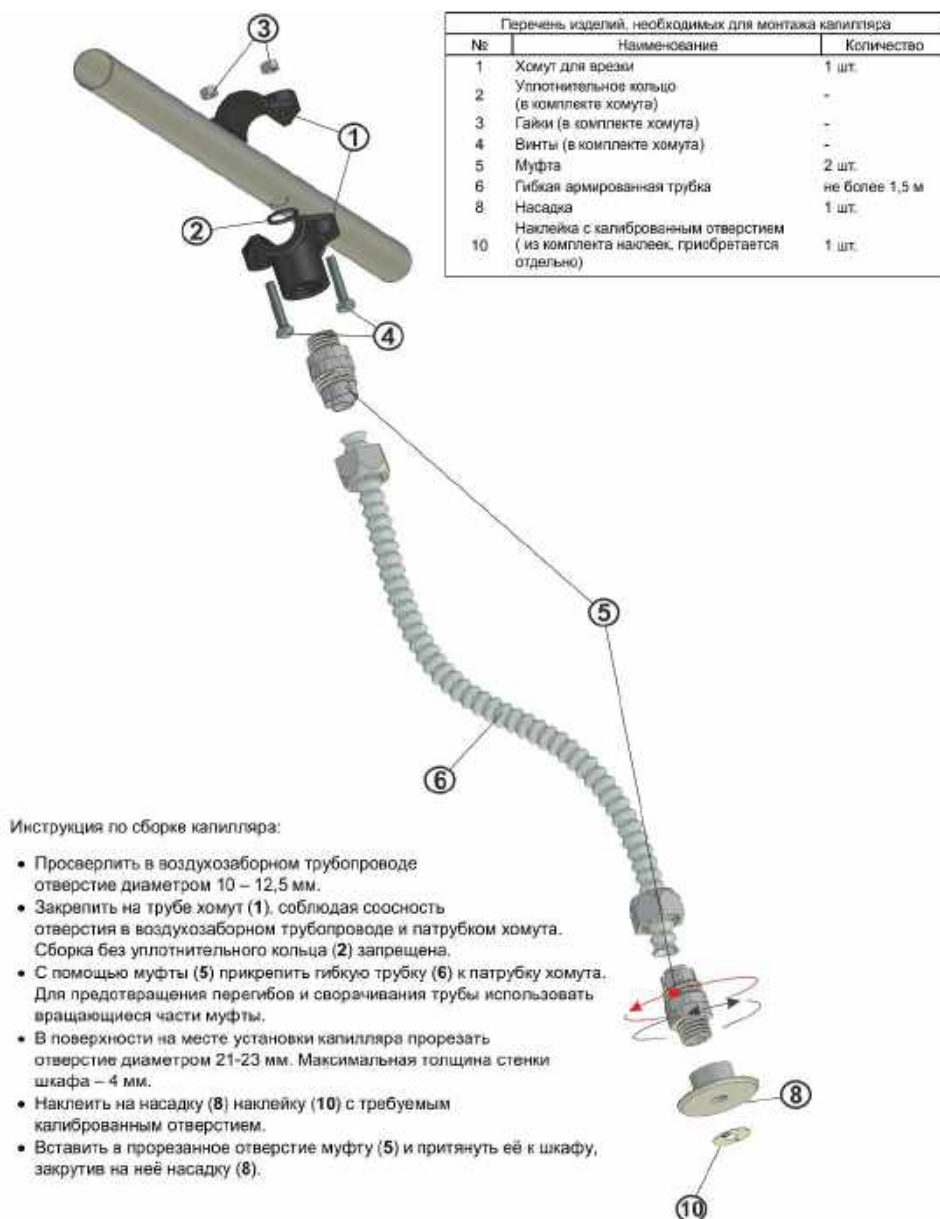


Рисунок 2 - Монтаж капилляра в шкафу

#### 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

3.1 Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

ОТК \_\_\_\_\_

МП

СМК сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2015.  
СМК сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
(ISO 9001:2015)

Сделано в России  
Адрес: 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10  
Тел.(385-4) 44-90-45, тел./факс 44-90-70  
E-mail:info@sa-biysk.ru  
<http://www.sa-biysk.ru>