


## Схема подключения СПЖ "Стрим" к оборудованию "С2000-АР2", "С2000-КДЛ", АРМ "Орион"

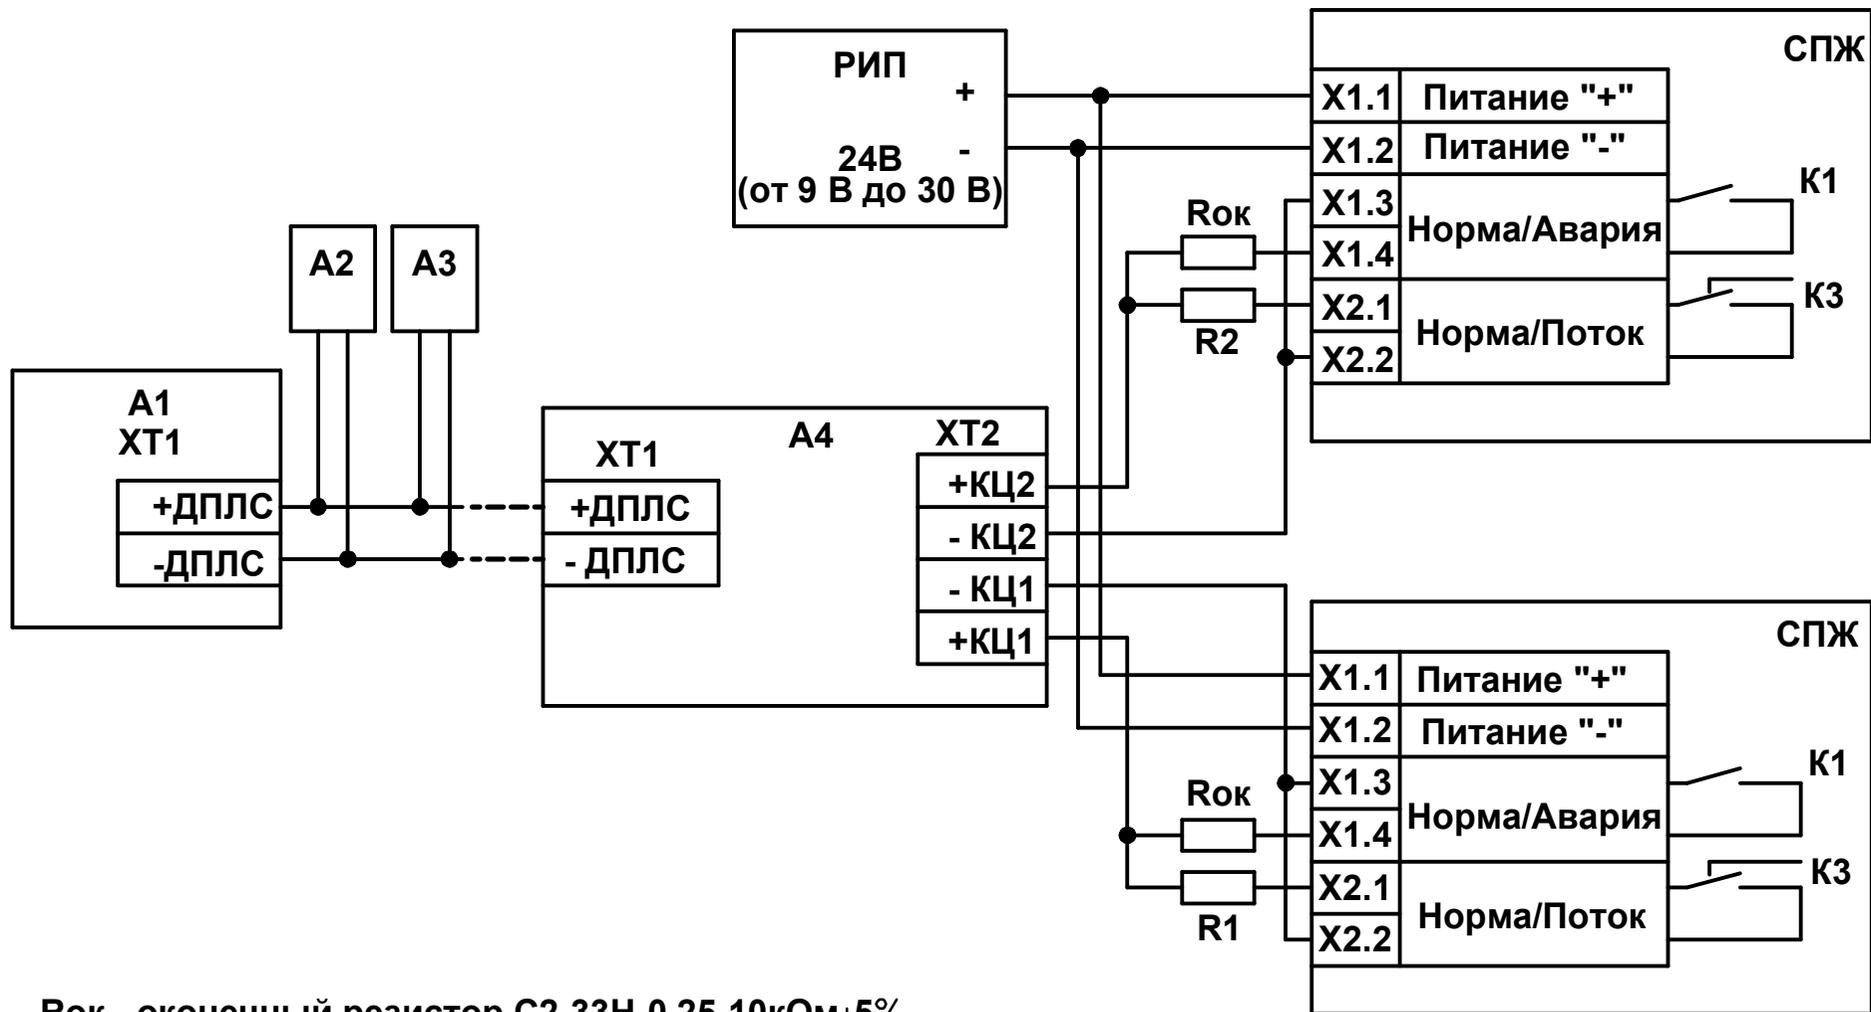

**Rок** - оконечный резистор С2-33Н-0,25-10кОм±5%

**R1, R2** - добавочный дополнительный резистор С2-33Н-0,25-4,7кОм±5%

**A1** - контроллер "С2000-КДЛ",

**A2, A3** - адресные устройства

**A4** - "С2000-АР2"

Метку программировать по варианту включения пожарных извещателей с нормально разомкнутыми контактами.